


## FÜGGŐLEGES CSÖTERV M1:50




Gázkészülékek					
Név	Mennyiség	Teljesítmény	Egyidejűség	Gázfogyasztás	Össz. gázf.
gáztűzhely	1 db	10,00 kW	0,5	0,55 m³/ó	0,55 m³/ó
főzőzsámoly	1 db	14,0 kW	1,0	1,50 m³/ó	1,50 m³/ó
Vaillant VU INT 365/5-5 kond. falikazán	2 db	35,0 kW		3,60 m³/ó	7,20 m³/ó
				<b>Mindössz.</b>	<b>9,25 m³/ó</b>


### JELMAGYARÁZAT

- Fűtési előremenő (60 °C)
- - - Fűtési visszatérő (50 °C)
- ⌵ Visszacsapó szelep
- Golyóscsap
- TA statikus mérő és beszabályozó szelep
- ⌵ Légedény gyorslégtelenítővel felszerelve
- ⌵ Hőmérsékletmérő
- ⌵ Nyomásmérő
- ⌵ Gyorslégtelenítő

## F.SZINT R.ALAPRAJZ M1:50



## FŰTÉS KAPCSOLÁS M1:25

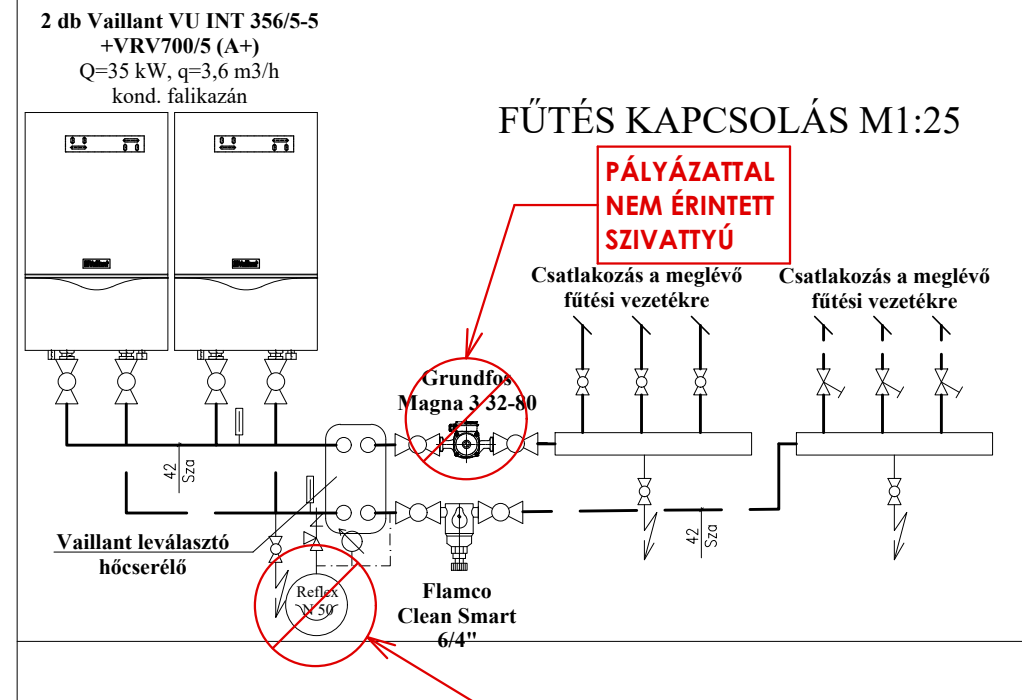

### Megjegyzés:

- A meglévő gázkazánok bontásra kerül helyettük 2 darab 35 kW-os Vaillant kondenzációs kazán kerül beépítésre.
- A tervezett kazánok egy leválasztó hőcserélőn keresztül csatlakoznak a meglévő fűtési rendszerre
- A hőcserélő után 1 db fűtőköri szivattyút és 1 db mágneses iszapleválasztót és egy tágulási tartályt kell beépíteni a tervezett szerinti méretekben.
- A meglévő fűtési rendszert minimum 2x vegyszeresen át kell mosni és inhibítoros vízzel kell feltölteni.
- A meglévő radiátorszelepek helyett Heimeier ECLIPSE típusú termosztatikus radiátor szelepeket és Heimeier visszatérő elzáró szerelvényt kell beépíteni.
- A szelepekre hivatali kialakítású vandálbiztos érzékelő fejeket kell elhelyezni.

**LIZÁK ATTILA ÉV.**

4622 Komoró, Ungvári út 59.  
tel: +36/30-368-30-80  
e-mail: lizakattila@vipmail.hu

Ez a terv szerzői jogvédelemben részesül!

Rajz tárgya:  
**ESZI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA Ép. Energ. Korsz.**  
**Függ. csőterv 4700 MÁTÉSZALKA KÖLCSEY TÉR 1.HRSZ.: 2578**  
Megrendelő:  
**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**H-4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9.**

Tervező: <b>Lizák Attila</b>	GT 15-0695	Rajzoló: <b>Lizák Attila</b>	Aláírás:
Tervtípus: <b>Kiviteli</b>	Sorszám: <b>2018/13</b>	Dátum: <b>2018.03.23</b>	Rajzszám: <b>G-2</b>
			Rajzméret: <b>A3</b>
			Méretarány: <b>M 1:50</b>