

**MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**
Mátészalka, Hősök tere 9.

Tel.: 44/501-358;

Fax.: 44/501-360

E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Száma:278-1/2010.



E L Ő T E R J E S Z T É S **-a Képviselő-testülethez -**

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közétett, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására kiírt pályázatban a saját forrás biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátészalkai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka 2010. április 20-án kelt levelében tájékoztatott arról, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató a tűzoltóságok elhelyezési feltételeit javító felújítási munkák elvégzése érdekében pályázati felhívást tett közzé. A pályázaton a fenntartó települési önkormányzat vehet részt.

A pályázat követelménye, hogy az épület felújítása mellett az üzemeltetési költségeket is fajlagosan csökkenteni kell az energiatakarékossági lehetőségek felújítás során történő megvalósításával.

A pályázat lehetőségeit kihasználva az alábbi munkálatok tekintetében kívánunk pályázni: a laktanya szertárkapuinak, nyílászáróinak cseréje, az emelet tetejének hő-, illetve csapadék elleni szigetelése, a szertár mennyezetének hőszigetelése, a pályázattal kapcsolatban felmerült költségek fedezése.

A tervezői költségvetés és a várható költségek figyelembe vételével a beruházás várható összes költsége 41.218.457 Ft, melynek önereje 8.243.691 Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell a saját forrás biztosítását igazoló okmányokat (képviselő-testületi határozat a vállalt önrész mértékéről, az önrész biztosításának évéről).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a pályázati felhívásban előírt követelmények figyelembevételével elkészített határozat-tervezetet vitassa meg és hozza meg döntését.

Mátészalka, 2010. április 21.



Szabó István
polgármester

HATÁROZAT - TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2010. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közétett, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására kiírt pályázatban a saját forrás biztosításáról

A Képviselő-testület

k i n y i l a t k o z z a, hogy részt vesz az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közétett, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására kiírt pályázaton,

a Mátészalkai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alábbi felújítási munkálatainak támogatására nyújt be pályázatot:

- a laktanya szertárkapuinak, nyílászáróinak cseréje,
- az emeleti tető hő-, illetve csapadék elleni szigetelése,
- a szertár mennyezetének hőszigetelése,
- a pályázattal kapcsolatban felmerült költségek fedezése.

A várhatóan 41.218.457 Ft összértékű beruházáshoz a szükséges **8.243.691** Ft önrészt a pályázati kiírás 1.h) pontban meghatározott formában a város 2011. évi költségvetése felhalmozási kiadásai terhére a laktanya felújítás megvalósításához biztosítja, mely a közbeszerzési eljárás során fedezetként figyelembe vehető.

V á l l a l j a, hogy a pályázat alapján felújított létesítményt hasznosítja, és az általa fenntartott tűzoltóság részére használatba adja.

A pályázati forrásból felújított létesítmény tekintetében **t u d o m á s u l v e s z i** a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. Az ingatlan elidegenítése a fenti feltételeknek való megfelelés esetében – a 10 éves időtartamot követően is – csak a műszaki

megvalósításhoz felhasznált állami támogatás visszafizetése mellett történhet, amely alól felmentést csak jogszabályi rendelkezés illetve a miniszter adhat.

K i n y i l a t k o z z a, hogy a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

F e l h a t a l m a z z a Szabó István polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.

Határidő: 2010. május 11.

Felelős: Szabó István polgármester

Mátészalka, 2010. április

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző



HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

4700 MÁTÉSZALKA, Alkotmány út 1.sz.

FAX : 06-44-502-527, 06-44-418-134

Parancsnok FAX: 06-44-500-107

E-mail : parancsnok@mateszalkatuzoltosag.hu

www.mateszalkatuzoltosag.hu

2010 ÁPR 21



Száma: C/ 96 /2010.

Tárgy: Pályázat benyújtása tűzoltó laktanya felújítására

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZABÓ ISTVÁN POLGÁRMESTER ÚR
részére**

**M Á T É S Z A L K A
4700 Hősök tere 9. sz.**

MÁTÉSZALKA VÁROSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
4701 MÁTÉSZALKA, Hősök tere 9.

Erkezett: 2010 -04- 21

Szám:

278/10

Elvintézve:

Dr. KE

Ellátott:

- 1 -

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató a tűzoltóságok **elhelyezési feltételeit javító felújítási munkák** elvégzése érdekében pályázati felhívást tett közzé. A pályázaton nem a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, hanem a tűzoltóságot fenntartó települési önkormányzat vehet részt.

A pályázat követelménye, hogy az épület felújítása mellett az üzemeltetési költségeket is fajlagosan csökkenteni kell az energiatakarékossági lehetőségek felújítás során történő megvalósításával.

Ez történhet:

- a laktanya épület hőtechnikai adottságainak javításával, hőveszteségének csökkentésével (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró csere)
- a laktanya épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerének korszerűsítése, melyhez kapcsolható a világítási rendszerek korszerűsítése

Saját forrásként (önrészként) a felújítási munka teljes bekerülési költségének legalább 20 %-a a pályázót terheli. A támogatás mértéke legfeljebb a tényleges bruttó bekerülési költség 80 %-a, az igényelhető állami támogatás maximális értéke – pályázatonként – azonban egyik esetben sem lehet több 40 millió forintnál.

Azzal a kéréssel fordulok Polgármester Úrhoz, hogy támogassa az önkormányzat pályázaton való részvételét, és kezdeményezze a pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosításról szóló képviselő-testületi határozat meghozatalát.

A pályázat sikeressége érdekében a Tűzoltóság elkészítette a felújítási munkálatok részletes, szakágankénti műszaki leírását, árazott tervezői költségvetését, energia-megtakarítási, hőtechnikai számításait.

A tűzoltóság laktanyája 1982-ben épült, konzolosan kiépített vasbeton pillérvázás szerkezetű, függőnyfalazatú épület, melynek hőtechnikai adottságai meglehetősen rosszak. Korábbi években a tűzoltóság egyébként is alulfinanszírozott dologi kiadásainak 1/3-át elvitte a fűtés költsége. Egy-egy hidegebb téli hónapban akár milliós számla is keletkezett.

Megpróbáltuk saját erőből megtenni, ami tőlünk tellett: felhasználva a beosztottak polgári szakképzettségét az ablakokat, ajtókat utólagosan szivaccsal szigeteltük, állagmegóvás céljából átfestettük, a szertárkapuk réseit pokrócokkal tömítettük. Az 1980-ban olajtüzelésre készített, majd átalakított nagyteljesítményű kazánokat magasabb hatásfokú kondenzációs kazánra cseréltük. A laktanya világítását energiatakarékos izzókkal szereltük a további költséghatékonyság reményében.

Az önerőből történő javítások azonban csak áthidaló megoldást jelentettek. A hatékonyabb energiafelhasználás és a rezsiköltségek további csökkentésének gátja a 80-es évek elején épült laktanya. Fő prioritásként a szertárkapuk, nagy felületű lemezaajtók és az elkorhadt, eldeformálódott ablakok cseréjét kell végrehajtani, de a tető, mint legnagyobb hőleadó, és a szertár mennyezetének hőszigetelése sem halogatható.

A pályázat lehetőségeit kihasználva Tűzoltóságunk ezért alábbi munkálatokra szeretne pályázni:

- A laktanya szertárkapuinak, nyílászáróinak cseréje

Az acél szerkezetű kétszárnyú ill. harmonika rendszerű ajtók rendkívül rossz állapotban vannak. A nyílászárók hőhidas szerkezetűek, nem záródnak, a korrózió a fém kapuk teljes felületét - különösen a kapuk alsó részét - károsította. A szerelvények egy része tönkrement vagy hiányos. A nagy felületű, rossz műszaki állapotú, hőszigetetlen, rosszul záródó kapukon keresztül beáramló hideg a földszinti helyiségeket és a földszint fölötti földemen keresztül az emeleti helyiségeket közvetve hűti.

A földszinti szertárban és műhelyben meglévő acél szerkezetű kapukat ki kell bontani. Ide hőszigetelt kivitelű szekcionált ipari kapuk kerülnek fix bevilágítókkal, „A” típusú szendvics üvegezéssel. A szertárkapuk cseréje a vonulási feltételek javítása érdekében is mindenképpen indokolt.

A kibontott Teschauer ablakok helyett korszerű ($U < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$) PVC-profillal és argontöltésű hőszigetelt üvegezéssel ($U < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) készülő külső nyílászárók kerülnek beépítésre.

Várható költség:	18.079.268.- Ft
Önkormányzati önerő:	3.615.854.-Ft

- Emelet tetejének hő-, illetve csapadék elleni szigetelése,

A tetőrétegződésben a 15 cm monolit vasbeton lemezfödémén hőszigetelőként 4 cm NIKECELL került beépítésre. A lemezfedés több helyen felpúpozódott, kiszakadt, az esővíz-elvezetők mentén beázások figyelhetők meg. A felújítás során 2x60 mm vastagságú AUSTROTHERM AT-N 100 expandált polisztirollhab hőszigetelés, és új csapadékvíz elleni szigetelés kerülne beépítésre.

Várható költség:	12.437.855.- Ft.
Önkormányzati önerő:	2.487.571,- Ft

- **Szertár mennyezetének hőszigetelése**

A laktanya építéskor a földszint fölötti födémrétegződésben mindössze 3 cm salakgyapot került. A nagy belmagasságú szertár és a felette elhelyezkedő háló és irodahelyiségek azonban eltérő hőmérsékletigényűek. A műhely ajtók gyakori nyitott állapota a felette elhelyezkedő helyiségek hőmérsékletének csökkenését okozza és ezzel azok hőszükségletét növeli. A felújítás során 12 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő lapok kerülnek rögzítésre.

Várható költség:	8.004.800.- Ft
Önkormányzati önerő:	1.600.960,-Ft

- **Pályázattal kapcsolatban felmerült költségek-re** (közbeszerzés lebonyolítása, tervezői díj, műszaki ellenőri díj stb.) az energia-megtakarítási és egyéb pályázatok során elfogadott, a teljes bekerülési költség 7%-át kitevő költségekkel kalkulálunk.

Várható költség:	2.696.534.- Ft
Önkormányzati önerő:	539.207,-Ft

A tervezői költségvetés és a várható költségek figyelembe vételével a beruházás várható összes költsége **41.218.457,- Ft**, melynek önereje **8.243.691,-Ft**.

A pályázatnak tartalmaznia kell a saját forrás biztosítását igazoló okmányokat. Nem vehető figyelembe saját forrásként a tűzoltóság központi költségvetéséből működésre kapott támogatása.

Információink szerint a rendelkezésre álló forrás 2010-2012 években 500.000.000,- Ft/év.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2011. június 30. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A beérkező pályázatok mennyiségének és indokoltságának figyelembevételével a bírálóbizottság a laktanya felújítások előkészítésének gyorsítása érdekében legfeljebb 3 évre megvalósítási sorrendet javasolhat a döntéshozó részére.

A felújításra a Közbeszerzési törvény előírásait, illetve a pályázatban kiírtakat kell alkalmazni.

A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati felhívás közzétételét követő 60 nap, vagyis **2010. május 11.**

A pályázathoz be kell csatolni a pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy:

- a pályázat alapján felújított létesítményt hasznosítja, és az általa fenntartott tűzoltóság részére használatba adja,
- a pályázati forrásból felújított létesítmény tekintetében tudomásul veszi a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. Az ingatlan elidegenítése a fenti feltételeknek való megfelelés esetében – a 10 éves időtartamot követően is – csak a műszaki megvalósításhoz felhasznált állami támogatás visszafizetése mellett történhet, amely alól felmentést csak jogszabályi rendelkezés illetve a miniszter adhat,

- nyilatkozatát arról, hogy az önrészt a pályázati kiírás 1.h) pontban meghatározott formában a laktanya felújítás megvalósításához biztosítja. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló okmányokkal vagy képviselőtestületi határozattal a pályázat beadásakor igazolni kell.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy felújítási munkák pályázati úton történő megvalósítása érdekében javaslatomat a képviselő-testületi döntésre előterjeszteni, és azt támogatni szíveskedjék!

A képviselő-testületi döntés meghozatala érdekében levelemhez mellékeltem az alábbi dokumentumokat:

- Pályázati kiírás
- Részletes műszaki leírás
- 3 db költségvetés a megvalósítandó munkálatokról

Mátészalka, 2010. április 20

Tisztelettel:



/:Szabó Imre :/
tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos
p a r a n c s n o k

**Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és
az önkéntes tűzoltóságok
tűzoltó laktanya felújításának támogatására**

A tűzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése, szakmai programjának kialakításáról szóló 5/2001. (BK 2.) BM utasítás 4. pontja alapján, valamint a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről szóló 21/2009. (VII.8.) ÖM rendelet alapján az alábbi - elhelyezési feltételeket javító - pályázati felhívást teszem közzé.

I. Pályázati feltételek

A pályázaton azok a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó települési önkormányzatok, valamint a működési területtel rendelkező önkéntes tűzoltóságok székhelye szerinti önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt:

- ❖ a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló 11/2008. (XI.26.) ÖM rendelet, valamint a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó költségvetési szervek elhelyezési szabályzatának kiadásáról szóló 26/2000. (BK 16.) BM utasítás alapján eszköz és létszámbővítésben részesült a pályázó tűzoltóság, és a fejlesztésben kapott létszám, technikai eszközök, felszerelések elhelyezése a jogszabályban meghatározott követelmények szerint a laktanya felújításával és részleges bővítésével optimális mértékben biztosíthatók, továbbá azok a pályázók ahol a laktanya jelenlegi műszaki állapota, vagy a kedvezőtlen elhelyezési körülmények a laktanya felújítását és/vagy részleges bővítését indokolja.
- ❖ a központosított előirányzathból származó támogatás (a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható az általános forgalmi adó (áfa) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs, melyre vonatkozóan pályázónak nyilatkoznia kell.
- ❖ Követelmény, hogy az épület felújítása mellett az üzemeltetési költségeket is fajlagosan csökkenteni kell az energiatakarékossági lehetőségek felújítás során történő megvalósításával.
 - Laktanya épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró csere)
 - Laktanya épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerének korszerűsítése, melyhez kapcsolható a világítási rendszerek korszerűsítése

1. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) A pályázó nevét, címét, telefonszámát, adószámát és pénzforgalmi jelzőszámát.

b.)

A pályázott felújítás pontos megnevezését, főbb paramétereit, a felújításra vonatkozó árajánlatot, vagy tervezői költségbecslést. A pályázatban röviden be kell mutatni az elvégzendő felújítást, korszerűsítést és számításokkal kell alátámasztani az elvégzett munkák által elért energia-megtakarítást, az alábbi adatok megadásával.

A felújítás korszerűsítés várható költsége: mFt

Az igényelt támogatás összege: mFt

A várható éves üzemeltetési költségmegtakarítás: mFt

A megtérülés ideje: = $\frac{\text{Felújítási költség (eFt)}}{\text{Üzemeltetési költség megtakarítás évi (eFt) év}}$

A fejlesztés várható élettartama: év

c.) a tűzoltóságnál meglévő jelenlegi elhelyezési feltételek részletes leírását, a meglévő laktanyaépület nem megfelelő épületfizikai, energetikai, műszaki állapotát bizonyító műszaki leírást,

d.) a saját forrás biztosítását igazoló okmányokat. Nem vehető figyelembe saját forrásként a tűzoltóság központi költségvetésből működésre kapott támogatása.

e.) hitelfelvételi szándék esetén a hitelfedezeti szándék képviselő testületi határozatát. Az állami támogatások együtt – a pályázati felhívás 1. h.) pontjában meghatározott esetet kivéve – nem haladhatják meg a beruházási összköltség 90 %-át.

f.) A pályázathoz be kell csatolni a pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy:

fa) a pályázat alapján felújított létesítményt hasznosítja, és az általa fenntartott tűzoltóság részére használatba adja.

fb) a pályázati forrásból felújított létesítmény tekintetében tudomásul veszi a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. Az ingatlan elidegenítése a fenti feltételeknek való megfelelés esetében – a 10 éves időtartamot követően is – csak a műszaki megvalósításhoz felhasznált állami támogatás visszafizetése mellett történhet, amely alól felmentést csak jogszabályi rendelkezés illetve a miniszter adhat.

fe) nyilatkozatát arról, hogy az önrészt az 1.h) pontban meghatározott formában a laktanya felújítás megvalósításához biztosítja. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló okmányokkal vagy képviselőtestületi határozattal a pályázat beadásakor igazolni kell.

Az igényelhető támogatás maximális mértéke:

h.) Saját forrásként (önrészként) a felújítási munka teljes bekerülési költségének legalább 20 %-a a pályázót terheli.

A támogatás mértéke legfeljebb a tényleges bruttó bekerülési költség 80 %-a, további 5 %-kal növekszik, amennyiben a pályázó önkormányzat a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.)Korm. Rendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és a Ktv. VI. melléklet 1. pont szerint a pályázat beadását megelőző évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok között szerepel. Az erre vonatkozó igazolást a pályázathoz csatolni kell. Ebben az esetben a saját forrás mértéke a felújítási munka teljes bekerülési költségének legalább 15 %-a.

Az igényelhető állami támogatás maximális értéke – pályázatonként – azonban egyik esetben sem lehet több 40 millió forintnál.

II. A pályázat benyújtási és lebonyolítási rendje

2. A laktanya felújítása a pályázó önkormányzat megvalósításával történik.
3. A laktanya felújítás megvalósításához éves szinten a mindenkori költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásából (1,5 %-ból) befolyó pénzügyi forrás biztosítja a pénzügyi fedezetet, a pályázati összeget.
4. A pályázatokat az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a továbbiakban: megyei igazgatóság), a főváros esetében az OKF-re lehet benyújtani, 1 eredeti példányban, valamint CD lemezen is, zárt borítékban, vagy csomagban.

A pályázatok benyújtásának határideje jelen pályázati felhívás közzétételét követő 60 nap.

A pályázatot határidőben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben a határidő utolsó napján a pályázat postára adásra került. Amennyiben ez nem munkanapra esik, úgy a határidő utolsó napja az ezt követő első munkanap.

5. A megyei igazgatóságok a beérkezett pályázatokat szakmai véleményükkel ellátva a beérkezést követő 15 napon belül kötelesek felterjeszteni az OKF-re.

6. Amennyiben a pályázat az 1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikét nem, illetve hiányosan tartalmazza, illetve ha a döntés-előkészítés során a pályázat további részletezése, pontosítása szükséges úgy az OKF a pályázót 8 napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt dokumentum egyszeri alkalommal pótolható, illetve a pályázat egyszeri alkalommal kiegészítésre kerülhet. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok, illetve a pályázat kiegészítése postára adásra kerülnek az OKF felé.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárását eredményezi, melyről az OKF a hiánypótlási határidőt követő 15 munkanapon belül értesíti a pályázót.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2011. június 30. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

III. A pályázatok elbírálásának rendje

7. A pályázatokat szakmai bizottság értékeli.

A bizottság elnöke:

- az OKF Főigazgatója

A bizottság tagjai:

- az OKF Gazdasági Főigazgató-helyettese
- az OKF Műszaki Főosztály vezetője
- az OKF Veszélyhelyzet-kezelési Főigazgató-helyettesi Szervezet képviselője
- a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének képviselője
- a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltók Országos Szövetsége
- az Önkormányzati Minisztérium Képviselője
- az Országos Önkormányzati Szövetségek által delegált képviselők, összesen 3 fő.

A bizottság üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza az elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb szempontjait, továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait a döntést hozó miniszter részére.

A beérkező pályázatok mennyiségének és indokoltságának figyelembevételével a bírálóbizottság a laktanya felújítások előkészítésének gyorsítása érdekében legfeljebb 3 évre megvalósítási sorrendet javasolhat a döntéshozó részére.

A bizottság értékelése alapján a Főigazgató javaslatot készít az Önkormányzati Miniszter részére. A nyertes pályázatokról és a laktanya felújítások megvalósítási sorrendjéről a miniszter dönt.

8. Központi támogatás csak a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legelőnyösebb megoldásra adható.
9. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt – hiánypótlás esetén a hiánypótlási határidőt – követő 90 napon belül történjen meg.
10. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat a döntéstől számított 15 napon belül értesíteni kell.
11. A nyertes pályázóval a felújítás megvalósításáról, annak pénzügyi lebonyolításáról és az elszámolás feltételeiről az OKF támogatási szerződést köt. A megállapodásban foglaltak érvényesítésével az OKF a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t bízza meg. A laktanya felújítás tervezési kivitelezési stb műszaki szakmai ellenőrzésére annak felügyeletére az OKF jogosult. A munkák megkezdése előtt az OKF szakmai közreműködése, véglegesítés előtt jóváhagyása szükséges.

IV. Egyéb rendelkezések

2. A pályázati felhívásban foglaltak végrehajtása tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) korm. rendelet, a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről szóló 21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet, az államháztartásokról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet (Ámr.) rendelkezései az irányadóak.
3. A tűzoltó laktanya felújítás a hatályos közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény, valamint az építési tevékenységekre vonatkozó jogszabályok által meghatározott közbeszerzési eljárás, lefolytatása útján valósulhat meg.
4. A műszaki megvalósulással összefüggő kérdésekről a pályázókat az OKF Műszaki Főosztálya részletesen tájékoztatja.

Budapest, 2010. március 12.

*Dr. Tatár Attila tíf. altábornagy sk.
főigazgató*

GÓTIKA STÚDIÓ KFT
Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.

Tel/fax: 06-42-504-052
gotikastudio@opti-mar.axelero.net

PÁLYÁZATI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tárgy: Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság energiatakarékosságot célzó felújítása

Építtető: Mátészalka Város Önkormányzata
Mátészalka, Hősök tere 9.

Ép.helye: Mátészalka, Alkotmány u. 1.

Tervező: Molnárné Hevér Katalin
építész tervező szakmérnök
É-2-15-0079

Tartalomjegyzék

1. Műszaki leírás
2. Fényképek
3. Tető hő- és vízszigetelés költségvetése
4. Homlokzati nyílászárók cseréjének költségvetése
5. Alulról hűlő födém hőszigetelésének költségvetése

Nyíregyháza, 2010. április 20.



Molnárné Hevér Katalin
tervező

GÓTIKA STÚDIÓ KFT **Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.**

Tel/fax: 06-42-504-052

gotikastudio@opti-mar.axelero.net

MŰSZAKI LEÍRÁS

A meglévő épület általános ismertetése

Az épület földszint + egy emeletes, lapostetős, egyedi alaprajzi és szerkezeti kialakítással épült 1982-ben.

A földszinten az épület keleti végén szertár, műhely, kazánház, raktár és kiszolgáló helyiségek, valamint egy lépcsőház található. Az épület nyugati oldalán szélfogó, bejárat előtér, hírközpont, oktatási terem, elektromos és gépészeti helyiségek, vizesblokk és lépcsőház található. Az emeleten a földszintnél kisebb alapterületen, középfolysós elrendezésben irodákat, ezek kiszolgáló helyiségeit és hálókat alakítottak ki.

A meglévő épület műszaki ismertetése

Az épület függőleges teherhordó szerkezetét vasbeton pillérek és harántirányú beton falak alkotják. Vízszintes teherhordó szerkezete a vasbeton pilléreken ill. a beton főfalakon nyugvó 15 cm vtg. monolit vasbeton lemezfüdémekkel készült. A merevítő falak monolit vasbeton szerkezetűek, a többi válaszfal 6 cm vtg. BETONYP szerkezetű. A homlokzati falak 10 cm vtg-ban készültek, 2 rtg. BETONYP-lap között 8 cm polisztirolhab hőszigeteléssel. A földszinten az elhasznált könnyűszerkezetes kitöltő falak helyett az épület egy részén hagyományos téglafalat készítettek parapetmagasságig.

A lépcsők két- ill. háromkarú, monolit vasbeton lemezlépcsők.

A tetőrétegződésben a 15 cm vtg. monolit vasbeton lemezfüdém 1 rtg. csupaszlemez elválasztó réteg, 0-15 cm perlitfeltöltés lejtésadó réteg, 4 cm NIKECELL, 5 cm aljzatbeton, 2 cm cementsimítás és 3 rtg. kavicsolt lemezfedés készült.

A földszinti szertáron, raktárakon és egyéb kiszolgáló helyiségeken egyrétegű, hőszigetelés nélküli acél nyílászárók vannak. A földszinti ablakok részben műanyag, részben egyesített szárnyú fa szerkezetűek. Az emeleti homlokzati nyílászárók egyesített szárnyú fa ablakok.

Az épület fűtését és használati melegvízellátását a földszinti kazánházban 2009-ben beépített 2 db Weishaupt therm condens kazán biztosítja. A hőleadók az épület legtöbb helyiségében acéllemez radiátorok, néhány helyen lapradiátorok.

A meglévő épület műszaki állapota

Az épület határoló falai nem elégítik ki az érvényes hőtechnikai előírásokat. Tekintettel arra, hogy a külső kitöltő falak utólagos hőszigetelése az épület egyedi

építészeti kialakítása miatt azok teljes kibontása nélkül nem valósítható meg, a homlokzati hőszigetelést jelen pályázat keretében nem tudjuk megvalósítani.

A földszint fölötti tetőfedést a közelmúltban felújították, itt új csapadékvíz elleni szigetelés készült palazúzalékos bitumenes lemezzel. A hőszigetelés az építés során beépített rétegződés szerint változó vastagságú perlit és 4 cm polisztirolhab. A tetőszerkezet így nem elégíti ki az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat. Az emelet fölötti tetőszakaszon az eredeti csapadékvíz elleni szigetelés található. Itt sem a hő-, sem a vízszigetelés nem megoldott, a tetőszigetelés felújításra érett műszaki állapotban van.

A földszinti szertáron, raktárakon és egyéb kiszolgáló helyiségeken a meglévő egyrétegű, hőszigetelés nélküli acél nyílászárók közül a tulajdonos saját költségen beépített 4 db hőszigetelt kivitelű szekcionált kaput a keleti homlokzaton. A többi acél szerkezetű kétszárnyú ill. harmonika rendszerű ajtó rendkívül rossz állapotban van. A nyílászárók hőhidas szerkezetűek, nem záródnak, a korrózió a kapuk teljes felületét - különösen a kapuk alsó részét - károsította. A szerelvények egy része tönkrement vagy hiányos. A nagy felületű, rossz műszaki állapotú, hőszigeteletlen, rosszul záródó kapukon keresztül beáramló hideg a földszinti helyiségeket és a földszint fölötti fűdemen keresztül az emeleti helyiségeket közvetve hűti.

A huzamos tartózkodásra szolgáló földszinti helyiségekben meglévő PVC szerkezetű ablakok első generációs műanyag profilból készültek, sem szerkezeti kialakításuk, sem falvastagságuk, sem merevségük nem felel meg a jelenleg érvényes előírásoknak. A bennük lévő hőszigetelt üvegezés U-értéke igen magas, messze elmarad a jelenleg használt hőszigetelt üvegek hőátbocsátási tényezője mögött. Az emeleti homlokzati nyílászárók egyesítettszárnyú fa ablakok. A meglévő egyesítettszárnyú fa ablakok rossz műszaki állapotban vannak, elvetemedtek, a TESCHAUER csavarok több helyen hiányoznak vagy nem működtethetők, a két rétegű üvegezés „k” értéke igen magas. A nyílászárók asztalosmunkával (illesztések, pászítások stb.) javíthatók, de az érvényben lévő hőtechnikai előírások a javítási munkákkal nem biztosíthatók.

A földszint fölötti fűdémrétegződésben a 15 cm vtg. monolit vasbeton lemezen 3 cm vtg. salakgyapot, 5 cm aljzatbeton, cementsimítás és PVC burkolat készült. Az itt ismertetett fűdémrétegződés fűtött, azonos hőmérsékletű helyiségek között megfelel, azonban a szertár és a műhely ajtók gyakori nyitott állapota a helyiségek hőmérsékletének csökkenését okozza és ezzel az emeleti helyiségek hőszükségletét növeli.

A tervezett épületenergetikai fejlesztéseket szolgáló építészeti munkák ismertetése

1. A tető utólagos hő- és vízszigetelése

- A tető az energetikai számítások szerint nem felel meg a jelenlegi előírásoknak. A tetőszigetelés teljes rétegrendjének bontása nélkül az alábbi tetőfelújítást javasoljuk, amellyel a jelenlegi előírásoknak megfelelő hőszigetelés biztosítható. Az emelt fölött meglévő tetőn a beton járólapokat fel kell bontani, összegyűjteni és biztonságos helyen deponálni. A kavicsszórást fel kell seperni, a tetőfelületet meg kell tisztítani. Az itt keletkező hulladékot a szeméttelrepre el kell szállítani. Ezután mindkét tetőszakaszon – a földszint és az emelet fölött is

- a meglévő lemezfedés felső rétegeit át kell lyukasztani helyszíni szemrevételezés alapján a tetőszigetelésen új páraszellőztető

- A földszinti többi üzemi helyiségben a kibontandó acél kapuk helyett egyedi méretfelvétel alapján gyártott HÖRMANN D 65 hőszigetelt kivitelű kapuk készülnek kétszárnyú, kifelé nyíló kétszárnyú ajtóval, hőszigetelt üvegezésű ajtólappal.
- A főbejárat hőszigetelés nélküli üvegfalának kibontása után egyedi méretfelvétel alapján gyártott, kétszárnyú ajtóval, fix oldal- és felülvilágítóval sorolt hőhídmentes acél portál készül.
- Az emeleten a földszint fölötti tetőre vezető ajtó kibontása után új, kétszárnyú, félig üvegezett HÖRMANN MZ-2 hőszigetelt acél ajtót építünk be.
- A nyílászárók cseréje után a keskenyvakolást és valamennyi helyiség festését el kell végezni.

A fentiek szerinti munkák ára a TERC VIP Gold 2010/1 költségvetéskészítő programmal elkészített, mellékelt költségvetés alapján bruttó 18.079.268.- Ft.

3. Földszinti üzemi helyiségek fölötti födém hőszigetelése

- A földszinti üzemi helyiségek (szertár és műhely) födémének hőszigetelését az alábbiak szerint végezzük el:

A sík vasbeton födém alsó oldalán weber M764 prestige ragasztóval 12 cm vtg. ásványgyapot lamell hőszigetelő lapot rögzítünk. Az ásványgyapot lap alsó oldalán weber M764 prestige ragasztóba ágyazott üvegszövet és fehér színű weber F110 szilikát festés készül.

A fentiek szerinti munkák ára a TERC VIP Gold 2010/1 költségvetéskészítő programmal elkészített, mellékelt költségvetés alapján bruttó 8.004.800.- Ft.

Nyíregyháza, 2010. április 20.



Molnárné Hevér Katalin
tervező

FÉNYKÉPEK


Az épület dél-keletről



Déli homlokzat



Nyugati homlokzat

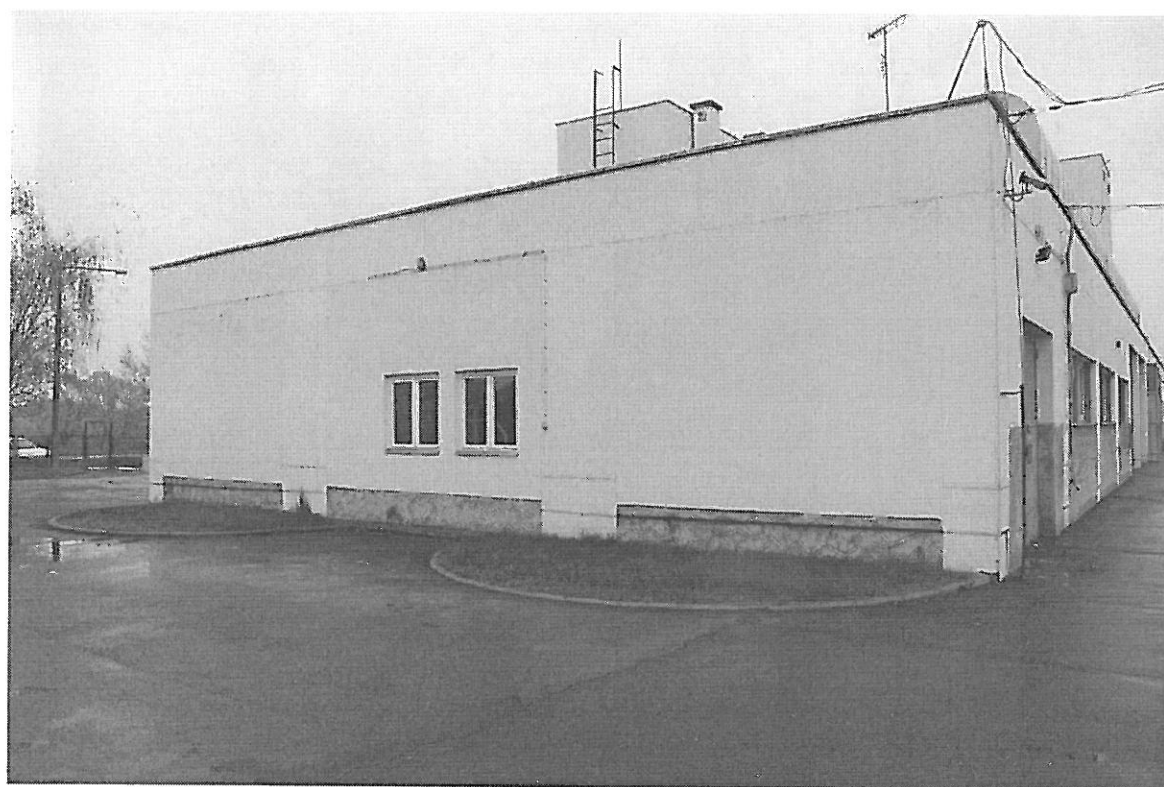

Északi homlokzat



A földszint fölötti tető palazúzalékos lemezfedéssel felújítva



Az emelet fölötti tető az eredeti kavicsolt lemezfedéssel

GÓTIKA STÚDIÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.

3. Melléklet a C/96/2022. számú irathoz

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 6 db	19.000	0	114.000	0
2	36-090-0 Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon és mennyezeten, 11-20 cm szélesség között 397 m	146	408	57.962	161.976
3	44-000-1.1 (1) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 2,88 m²	0	935	0	2.693
4	44-000-1.3 (3) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között 80,64 m²	0	510	0	41.126
5	44-000-1.5 Műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ablak 5,01 m ² felett 40,32 m²	0	425	0	17.136
6	44-012-1.1.2.5.1-0166369 (32) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m terület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 5 kamrás PVC profil, u<1,4 W/ m ² K, argonnal töltött hőszigetelt üvegezéssel (u<1,2 W/m ² K), takarásokkal, szegésekkel, UV-álló PVC külső párkánnyal mérete: 120 x 120 cm 2 db	47.520	4.752	95.040	9.504

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	44-012-1.1.2.6.2 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m terület felett ötkamrás profil, kétszárnyú, tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó négyzárnyú tokosztott, sorolt ablak 4 db bukó-nyíló ablakkal, 5 kamrás PVC profil, $u < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, argonnal töltött hőszigetelő üvegezéssel ($u < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), takarásokkal, szegésekkel, külső UV-álló PVC párkánnyal, mérete: 480 x 120 cm				
	21 db	190.080	19.000	3.991.680	399.000
8	45-000-1.1.3 (3) ÖN Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m ² terület felett				
	164 m²	0	2.907	0	476.748
9	45-001-11.4.3.2.1 Kültéri ajtók, Főbejárati ajtó elhelyezése, hőhídmentes, acélajtóval, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbvel, hegesztett ajtópánttal, és a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilincssel, 6-16-4.4 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kifelé nyíló ajtóval, fix oldal és felülvilágítóval, egyedi méretfelvétel alapján gyártva JANSEN kétszárnyú hőhídmentes acél ajtó, méret: 4800x3850 mm				
	1 db	735.000	73.500	735.000	73.500
10	45-001-11.5.2.1-0134171 (32) Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 2 oldalon falcolt, 0,9 mm lemezvastagsággal, saroktokkal szerelve, kétszárnyú kivitelben, 1500x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann MZ-2 kétszárnyú, félig üvegezett acélajtó saroktokkal, névleges méret: 2400 x 2100 mm				
	1 db	230.400	23.040	230.400	23.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	45-001-11.5.2.1-0134175 Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 2 oldalon falcolt, 0,9 mm lemezzvastagsággal, saroktokkal szerelve, kétszárnyú kivitelben, egyedi méretfelvétel alapján gyártva Hörmann D 65 kétszárnyú, világítóablakkal ellátott nyíló szárnyakkal, saroktokkal, névleges méret: 2750 x 3100mm 6 db	380.000	38.000	2.280.000	228.000
12	45-003-13.1.2.2 Szekcionált ipari kapu szerelése tüzhorganyzott, acél lamellákból, duplafalú, hőszigetelt kivitelben, Hörmann SPU 40 szekcionált ipari kapu, 42 mm kapulappal, névleges méret: 4800 x 4000 mm, "A" típusú szendvics üvegezéssel, RAL 9016 színben, elektromos és mechanikus nyitással, távirányítóval, elektromos csatlakozás kiépítésével, kompletten 3 db	675.000	67.500	2.025.000	202.500
13	45-003-13.1.2.2-0000001 Szekcionált garázskapu szerelése tüzhorganyzott, acél lamellákból, mint előző, de alacsony küszöbös kialakítású, szemmagasságban üvegezett személybejáró ajtóval 2 db	745.000	74.500	1.490.000	149.000
14	47-000-1.2.1.1 (5) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 19,3 100 m2	0	14.892	0	287.416
15	47-000-1.21.1.1.1.1 (30) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 19,3 100 m2	1.770	23.154	34.161	446.872

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	47-011-15.1.1.1-0151322 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606280 1.930 m2	71	391	137.030	754.630
Munkanem összesen:				11.190.273	3.273.141

GÓTIKA STÚDIÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.
Tel.: 42/504-052 Fax: 42/504-052
Cégjegyzékszám: 15-09-072232
Adószám: 14180208-2-15
Szabolcs Takarékszövetkezet:
68800109-11071637

h.u. Velleklet a C/96/219 számú irathoz

Név: Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

Nyíregyháza, 2010. április 20.

Cím: Mátészalka, Alkotmány u. 1.

Készítette: Molnárné Hevér Katalin

A munka leírása:
Tűzoltóparancsnokság épületének
tető utólagos hő- és vízszigetelése

Készült: A TERC VIP Gold 2010/1 költségvetéskészítő
programmal, 1700 Ft rezsióradíjjal

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	6.794.136	3.156.148
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6.794.136	3.156.148
2.1 ÁFA vetítési alap		9.950.284
2.2 Áfa	25.00%	2.487.571
3. A munka ára		12.437.855

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 3 db	19.000	0	57.000	0
2	48-000-15 (22) ÖN Ömlesztett anyagú ágyazó-, szivárgó-, leterhelő rétegek, feltöltések bontása, bármely vastagságban, bazaltzúzalék, kavics, homok, salak 13,69 m3	0	6.460	0	88.437
3	48-000-17 (24) ÖN Beton járólapok bontása, 40x40x5 cm méretig 66 db	0	136	0	8.976
4	48-000-19 (26) ÖN Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók bontása lombkosárral, összefolyóval összeépíthető ráccsal vagy anélkül, egy-vagy kéttagú tetőösszefolyók, oldalkifolyók 16 db	0	850	0	13.600
5	48-000-20 (27) ÖN Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú pára- vagy salakszellőzők 43 db	0	510	0	21.930
6	48-005-1.2.1-0113471 (5) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték elhelyezése faltőben, expandált polisztirolhab (EPS), poliuretánhab (PUR) vagy kőzetgyapot anyagú hajlaték AUSTROTHERM expandált polisztirol ékelem, AT-N100 ÉK 100x10x 5 cm 311 m	278	238	86.458	74.018

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	48-005-1.3.1.1.1-0099021 (6) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegtrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag alumíniumfólia felületű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az aljzathoz és az átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva VILLAS Villaself SK, AL+üvegfátyol hordozórétegű, 1,5 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	788 m2	1.446 357	1.139.448	281.316
8	48-005-1.5.2.1-0099012 (23) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez	93,27 m2	1.453 1.377	135.521	128.433
9	48-005-1.6.1.2.2-0099014 (27) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	788 m2	1.230 527	969.240	415.276

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	48-005-1.7.1.1.2.2 Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elastomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, attika horganyzott acéllemez lefedésén VILLAS E-PV 4 S/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 72,72 m2	1.242	629	90.318	45.741
11	48-005-1.7.1.1.2.2-0099011 (35) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elastomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve VILLAS E-PV 4 S/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 788 m2	1.242	629	978.696	495.652
12	48-005-1.7.2.1.2.2-0099011 (47) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elastomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve VILLAS E-PV 4 S/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 93,27 m2	1.325	1.105	123.583	103.063

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	48-005-1.71.2-0413459 (282) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, PVC anyagú tetőösszefolyó beépítése lágy PVC lemez szigetelésű tetőben EUROSZIG ITALPROFILI ART. 22 PVC anyagú tetőösszefolyó Ø 100/250 mm 16 db	2.407	1.258	38.512	20.128
14	48-005-1.83.2-0413484 (296) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, PVC anyagú páraszellőző beépítése lágy PVC szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG ITALPROFILI ART. 50 PVC anyagú páraszellőző 43 db	2.688	714	115.584	30.702
15	48-007-11.1.2.1-0113046 (20) ÖN Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez, AT-N100 1000x500x60 mm 788 m2	3.116	816	2.455.408	643.008
16	48-021-1.2.3.2 (7) ÖN Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek illetve hőszigetelő táblák szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése tetőkön, 20 m épületmagasságig, vízszintes, függőleges vagy ferde felületen, beton anyagú aljzatszerkezetnél, műanyag beütődübelekkel és fém szegekkel 3.800 db	81	51	307.800	193.800
17	48-090-2.1 (2) Ragasztott tetőfedések javítása, a tető felületének tisztítása, perforálása 788 m2	186	561	146.568	442.068

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	71-013-9 (34) Villámhárító bontása, tetőszigetelés utáni átalakítása, tartozékok szerelése, villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése				
	1 készlet	150.000	150.000	150.000	150.000
Munkanem összesen:				6.794.136	3.156.148

GÓTIKA STÚDIÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.
Tel.: 42/504-052 Fax: 42/504-052
Cégjegyzékszám: 15-09-072232
Adószám: 14180208-2-15
Szabolcs Takarékszövetkezet:
68800109-11071637

5. Melléklet a C/96/40 számú irathoz

Név: Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

Nyíregyháza, 2010. április 20.

Cím: Mátészalka, Alkotmány u. 1.

Készítette: Molnárné Hevér Katalin

A munka leírása:
Tűzoltóparancsnokság épületének
alulról hűlő földem utólagos hőszigetelése

Készült: A TERC VIP Gold 2010/1 költségvetéskészítő
programmal, 1700 Ft rezsióradíjjal

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.823.920	2.579.920
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3.823.920	2.579.920
2.1 ÁFA vetítési alap		6.403.840
2.2 Áfa	25.00%	1.600.960
3. A munka ára		8.004.800

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-2.1 (3) ÖN Több pallószint képzésére alkalmas belső csőállvány készítése pallóterítés nélkül, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 3,01-10,00 m pallószint magasság között 400 m2	949	2.057	379.600	822.800
2	47-013-3.1.1.1.1.1-0151711 (17) ÖN Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen weber F110 szilikát homlokzatfesték, Kód: A110, fehér 380 m2	498	476	189.240	180.880
3	48-010-1.8.1.4-0092707 (44) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), vakolható homlokzati lamell közetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba sík mennyezeten ROCKWOOL RP-PL vakolható közetgyapot lemez 120 mm 380 m2	8.566	4.148	3.255.080	1.576.240
Munkanem összesen:				3.823.920	2.579.920

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: –


Előterjesztés az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására kiírt pályázatban a saját forrás biztosításáról 278-1/2010.

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Dr. Hadi Éva

Bartháné dr. Kiss Angéla

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A 2011. költségvetésén ezen a tételben összeredő a felújításra kiírt pályázat kiírás terveivel. 
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte: 

Ellenőrzés időpontja: 2010. április 22.

Előterjesztést jóváhagyta: 